参図 AD-30065(K)

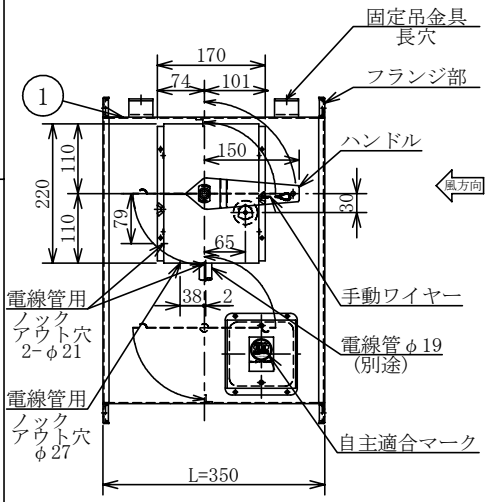


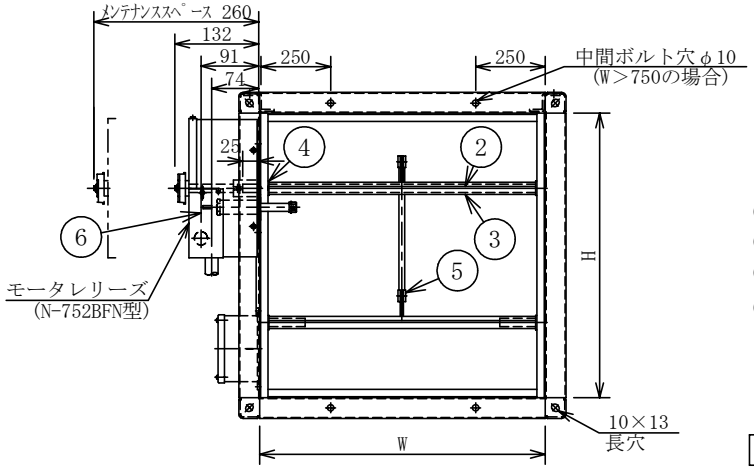


回 路 図

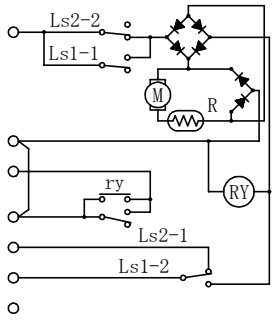


(注)1 本図は復帰完了時(待機)の状態を示しています。
2 無電圧確認端子を必要とする場合は、共通端子C－LC間の渡り線を切断して下さい。

フランジ部詳細図S:1/1




注 意 事 項

- 本図は、静圧600Pa以下､風速10m/s以下に適用します。
- 本図は、風方向から見てモータレリーズの左取付を示しています。
- 本ダンパは、送風機近傍やエルボの直近等､乱流が発生する場所ではご使用になれません。

仕 様

| | | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | | DC24V |
| 作動 | 定格電流 | 0.1A |
| | 作動時間 | 瞬時 |
| | 作動トルク | 450/600N･cm(45/60kgf･cm) |
| 復帰 | 定格電流 | 0.3A |
| | 復帰時間 | 約35秒 |
| | 復帰トルク | 1200N･cm(120kgf･cm) |
| 通電定格 | | 連続(自己遮断型) |
| スイッチ接点容量 | | DC30V,1A(抵抗負荷) |
| 使用温度範囲 | | -10～+40℃（結露、凍結等無きこと） |
| 温度ヒューズ | | 建設省告示第2563号による構造基準適合品 |

注記 連動制御器の信号は、モータレリーズ側で自己遮断するまで連続通電して下さい。

| No. | 図番 | AD-30065(K)-1 | AD-30065(K)-2 | AD-30065(K)-3 | AD-30065(K)-4 | AD-30065(K)-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 各部 | 標準仕様 | 要部SUS仕様 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ仕様 | ｽﾃﾝﾚｽ仕様(SUS) | ｽﾃﾝﾚｽ仕様(ALL SUS) |
| 1 | ケーシング | 溶融亜鉛めっき鋼板 t1.6 | 溶融亜鉛めっき鋼板 t1.6 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t1.6 | SUS t1.5 | SUS t1.5 |
| 2 | 羽根 | 溶融亜鉛めっき鋼板 t1.6 | 溶融亜鉛めっき鋼板 t1.6 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t1.6 | SUS t1.5 | SUS t1.5 |
| 3 | シャフト(軸) | 亜鉛めっき棒鋼 φ13 | SUS φ13 | SUS φ13 | SUS φ13 | SUS φ13 |
| 4 | 軸受 | 黄銅製 | SUS | SUS | SUS | SUS |
| 5 | 連結金具 | 亜鉛めっき鋼板 | SUS | SUS | SUS | SUS |
| 6 | 操作部 | SS | SS | SS | SS | SS |

N-821FR-B型　防煙・防火ダンパ　外形図

NBK-06-206　（共板式）　（モータ復帰式）　(SFMD)

| 尺度 | ／ | 改訂 | 承認 | 承認 | 落合 2024.12.23 | 検図 | 清水 2024.12.23 | 設計 | 平石 2024.12.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ニッケイ株式会社　図番 AD-30065(K)／