記号	日付	記事	記入者
a			
b			
c			

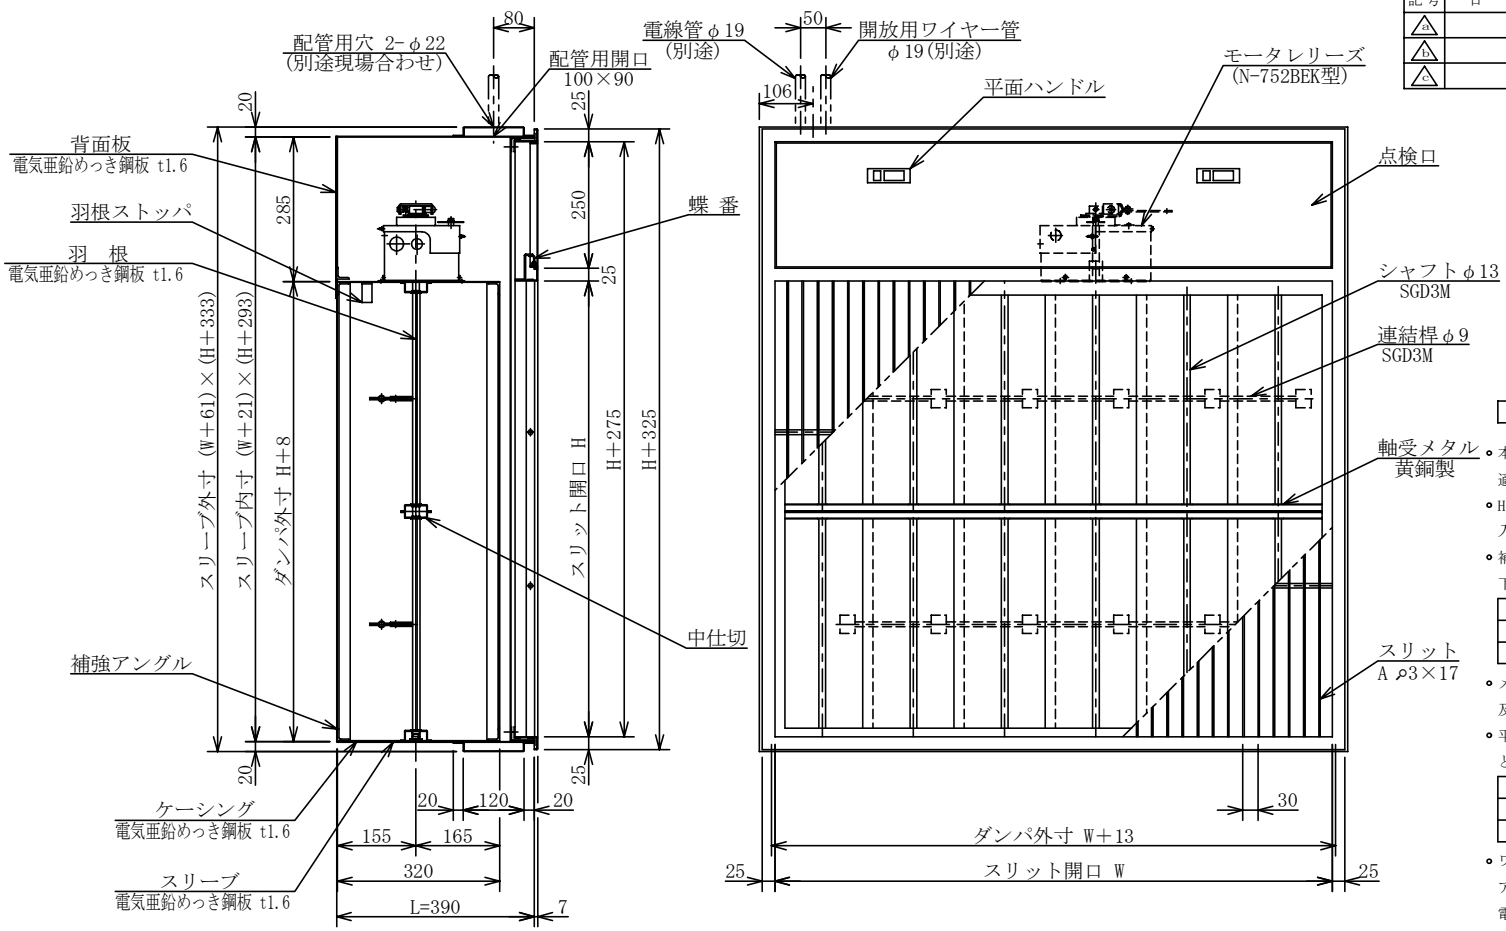

注 意 事 項

- 本図は、スリット有効開口1.5㎡用に適用します。
- H寸法が、1000mm以下の場合、中仕切は入りません。
- 補強アングルは、ダンパの大きさにより、下記の通りになります。

ダンパの長辺	アングル寸法
1.5m以下	L25×25×3
1.5m超過	L30×30×3

- メンテナンススペース内のワイヤー結線及び電気配線は、別途工事となります。
- 平面ハンドルの取付個数は、下記の通りとなります。

点検口W寸法	取付個数
900mm以下	1
900mm超過	2

- ワイヤー操作の時は、アウター受け金具、アウター止め金具を取付ます。
電気式手動開放の時は取付致しません。

仕 様

項目＼型式		N-839RBK
定格電圧		DC24V
作動	定格電流	0.1A
	作動時間	瞬時
	作動トルク	750/900N・cm(75/90kgf・cm)
復帰	定格電流	0.3A
	復帰時間	約35秒
	復帰トルク	1200N・cm(120kgf・cm)
通電定格		連続(自己遮断型)
スイッチ接点容量		DC30V,1A(抵抗負荷)
使用温度範囲		-10～40℃(結露・凍結等無きこと)
本体表面仕上		黒色塗装
スリット部表面仕上		焼付塗装

注記 連動制御器の信号は、モータレリーズ側で自己遮断するまで連続通電して下さい。

回 路 図

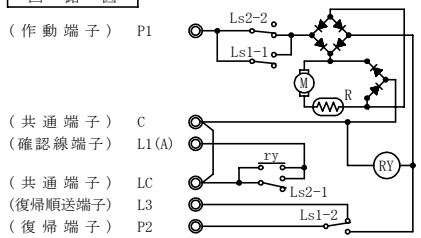

(注)1 本図は復帰完了時(待機)の状態を示しています。
2 無電圧確認端子を必要とする場合は、共通端子C-LC間の渡り線を切断して下さい。

N-839RBK型 給気ダンパ 外形図
(点検口上部パネル式)
(モータ復帰式) (PR)

尺度	承認	検図	設計	写図
／，／	田村 2005.5.10	三枝 2005.5.10	清水 2005.5.10	

ニッケイ株式会社 図番 AD-35255

聯図 AD-35255