記号	日　付	記　　事	記入者
a			
b			
c			

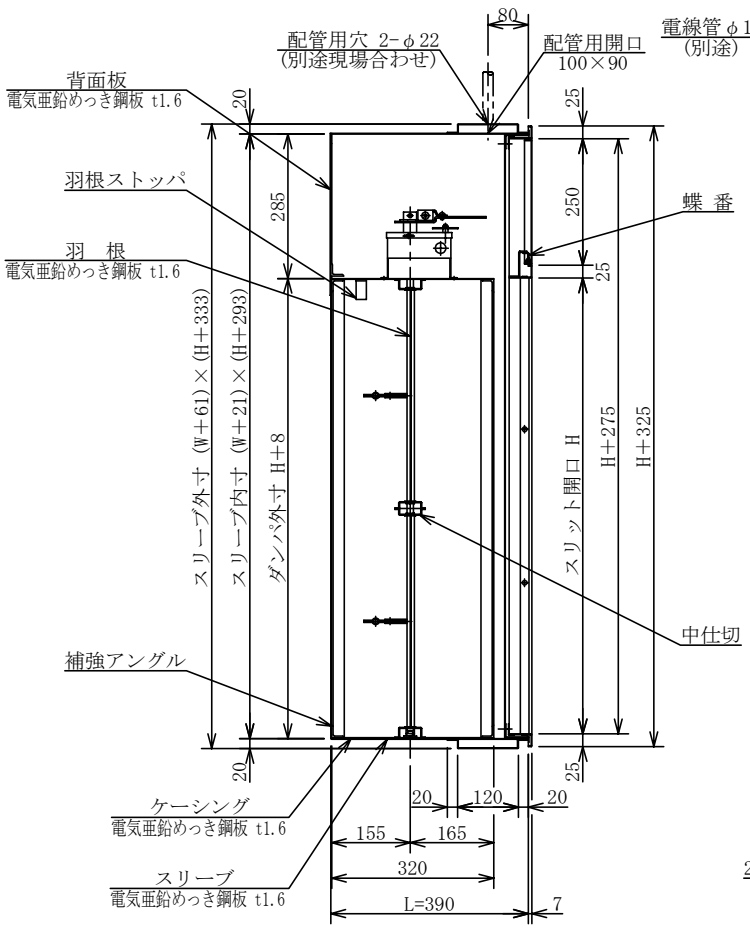

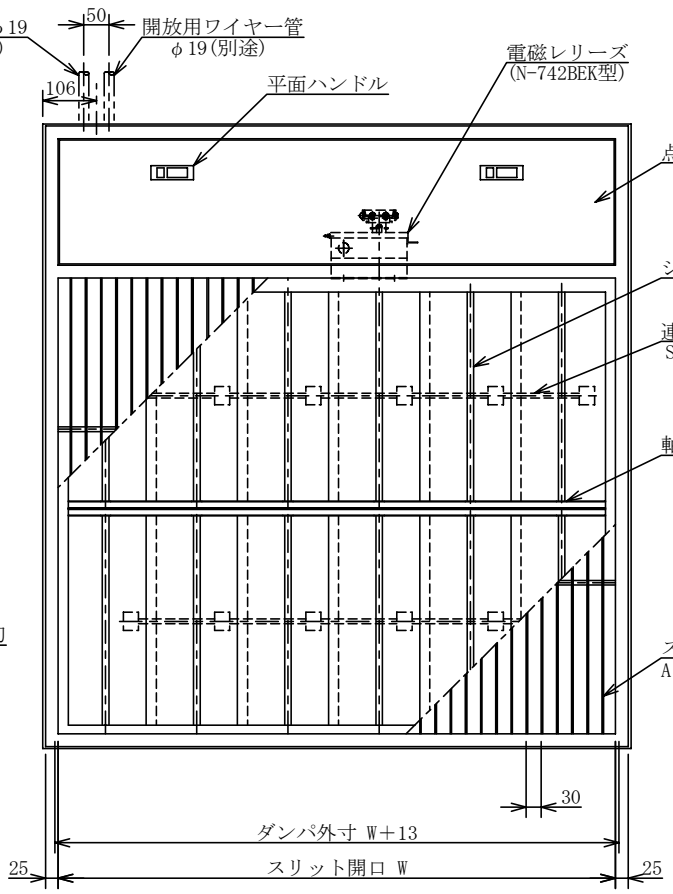

注　意　事　項

- 本図は、スリット有効開口1.5㎡用に適用します。
- H寸法が、1000mm以下の場合、中仕切は入りません。
- 補強アングルは、ダンパの大きさにより、下記の通りになります。

ダンパの長辺	アングル寸法
1.5m以下	L25×25×3
1.5m超過	L30×30×3

- メンテナンススペース内のワイヤー結線及び電気配線は、別途工事となります。
- 平面ハンドルの取付個数は、下記の通りとなります。

点検口W寸法	取付個数
900mm以下	1
900mm超過	2

- ワイヤー操作の時は、アウター受け金具、アウター止め金具を取付ます、御指示下さい。
  電気式手動開放の時は取付致しません。

仕　　様

項目＼型式	N-839BK
定　格　電　圧	DC24V
定　格　電　圧	0.3A
通　電　定　格	連続(自己遮断型)
作　動　ト　ル　ク	460/690/920N・cm(46/69/92kgf・cm)
スイッチ接点容量	DC30V,4A(抵抗負荷)
使　用　温　度　範　囲	-10～＋40℃(結露・凍結等無きこと)
本　体　表　面　仕　上	黒色塗装
スリット部表面仕上	焼付塗装

回　路　図

(注)本図は作動前の状態を示しています。

N-839BK型　　給気ダンパ　　外形図
(点検口上部パネル式)
(手動復帰式)　　(P)

尺度	／，／	承認	田村 2006.6.9	検図	三枝 2006.6.9	設計	清水 2006.6.9	写図	

ニッケイ株式会社　　図番 AD-35856

聯図 AD-35856